

تبصره


عرض تراشه با توجه به قطر لوله اصلی  
متغیر می باشد.

(حداقل ۶۰ سانتی متر)

خاکریزی و پر کردن مطابق نظر کارفرما

خاک سرندی

بستر متر اکم شده با خاک نرمه یا سرندی

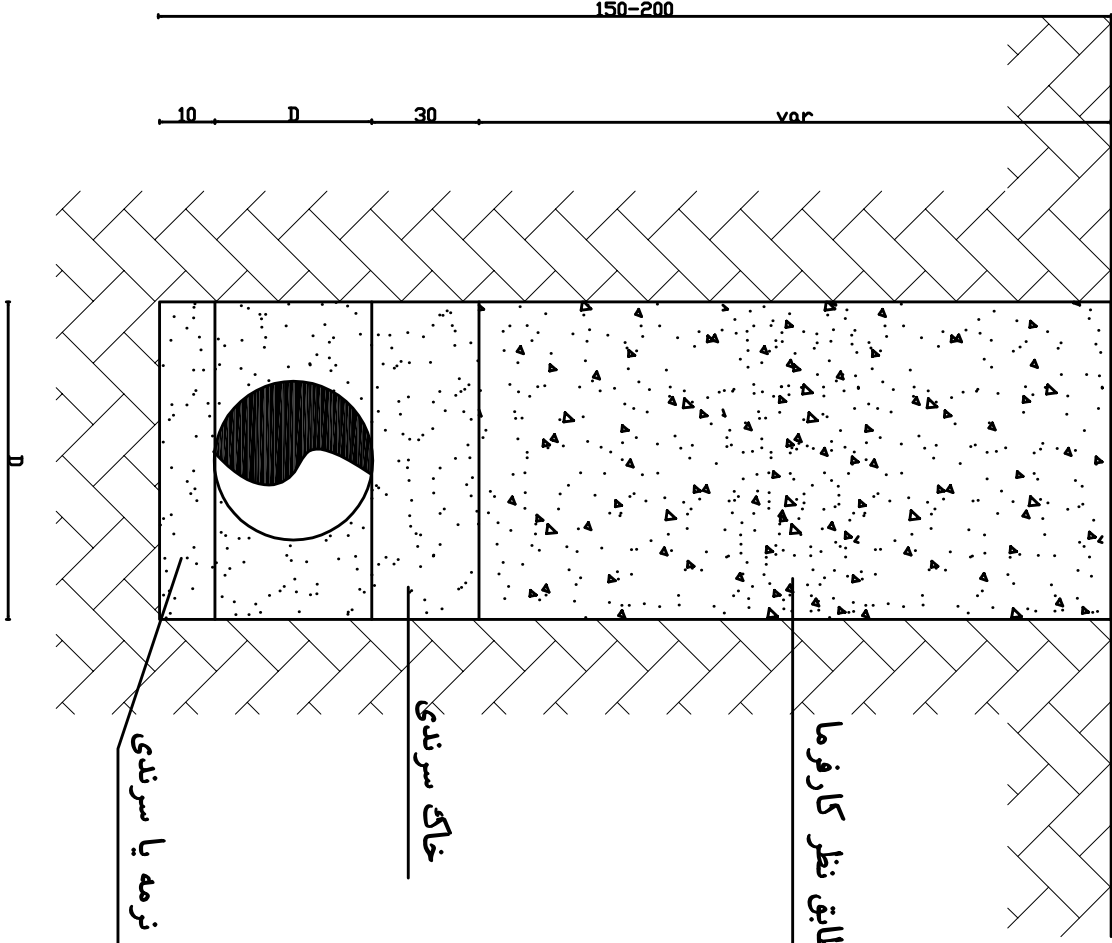

عنوان پروژه :	این نقشه برای	طرح:	نام فایل:	مقیاس:	شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
دلیل لوله گذاری (ترانسه باز)	بررسی	ترسیم:	شماره دیسکت:	واحد:	
عنوان نقشه :	منافقه	کنترل:	شماره پرونده:	رشته:	
	اجراه	تصویب:	شماره نقشه:	تاریخ:	

